



●愛暉樓渠管老化
污穢，疑為傳播病
毒途徑。
香港文匯報記者 攝

驗完喉管爆疫情 愛暉樓擴大撤離

5單位6人中招 增三坐向住戶檢疫 房署被指維修馬虎

抗擊 新冠肺炎

屯門友愛邨愛暉樓第三座新冠肺炎疫情擴大，昨日除了兩名住戶確診外，再多兩人初步確診，該幢大廈累計已有5個單位共6宗確診及初確個案，疫情更有由09室單位蔓延至31、32室單位之勢，昨日新增的初確患者正住在25樓32室單位。衛生防護中心調查發現09與10室，31與32室均分別共用污水喉管，故宣布除前晚撤離09室住戶外，昨日再將該三個坐向單位的住客撤離送檢，涉及約200名居民，是疫情至今首次同一大樓兩日內兩度採取撤離行動。據了解，房署署早於今年初維修愛暉樓的喉管，有地區人士質疑署方的喉管維修馬虎，甚至遲遲未作跟進，終釀成播疫溫床。

●香港文匯報記者 文森



●屯門友愛邨愛暉樓再增三個坐向住戶須撤離，
入住檢疫中心。
香港文匯報記者 攝

香港昨日新增5宗新冠確診個案，有3宗為分別來自菲律賓、巴基斯坦和印度的輸入病例，其中2人感染N501Y變種病毒。餘下2宗本地個案，為居於愛暉樓第三座2209室的66歲男子和2109室的6歲男童。

衛生防護中心並發現兩名同住愛暉樓第三座2532室的住戶初步確診，連同之前個案，該大廈已有6人受感染，涉及09、31及32室共5個單位。

垂直橫向傳播 喉管疑是禍源

中心調查發現，09、10室，以及31與32室均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後決定進一步向所有樓層（即2至26樓）10、31及32室單位沒有病徵住戶發出檢疫令，安排入住檢疫中心，出現病徵的住戶則會被送院治療，即全幢有四個坐向的單位也要撤離。

香港文匯報梳理相關個案情況發現，該大廈源頭是09室的一名70歲婦人（個案11547），之後病毒經渠管垂直傳播至樓下兩層的兩個單位住戶（個案11565、11568），樓下住戶及後經共用設施傳播同層31室單位的一名71歲婦人（個案11535），老婦疑又經渠管將病毒傳播予兩名住樓上32室單位的初確住戶。


香港多個公共屋邨先後出現喉管播疫問題，而房委會除了在「日常家居維修服務」和「全方位維修計劃」下設立特別渠務檢查計劃外，去年10月底亦推出排水管檢查計劃。樓齡逾40年的愛暉樓為三連座工字型設計，全幢分1至3座，曾任屯門友愛南區議員的屯門東南分區委員會副主席曾憲康接受香港文匯報訪問時表示，愛暉樓第三座今年2月已完成喉管檢查，第一及第二座亦剛於上月檢查完畢，至於友愛邨其他樓宇亦正進行喉管檢查。

他指出，街坊都反映希望得知檢查情況，以及維修喉管方案和對居民影響等，他亦希望房署進一步加強喉管檢查。香港文匯報昨向房委會查詢喉管檢查情況，但房委會只表示有待轉交負責人員跟進，未能即日回覆。

舊邨渠管老化 房署跟進遲緩

房委會雖推出排水管檢查計劃，但跟進維修問題為人詬病，民建聯月前訪問觀塘及黃大仙區公屋居民，逾兩成受訪者不滿房署跟進渠管表現，其中彩雲（二）邨豐澤樓有單位

友愛邨愛暉樓爆疫情況

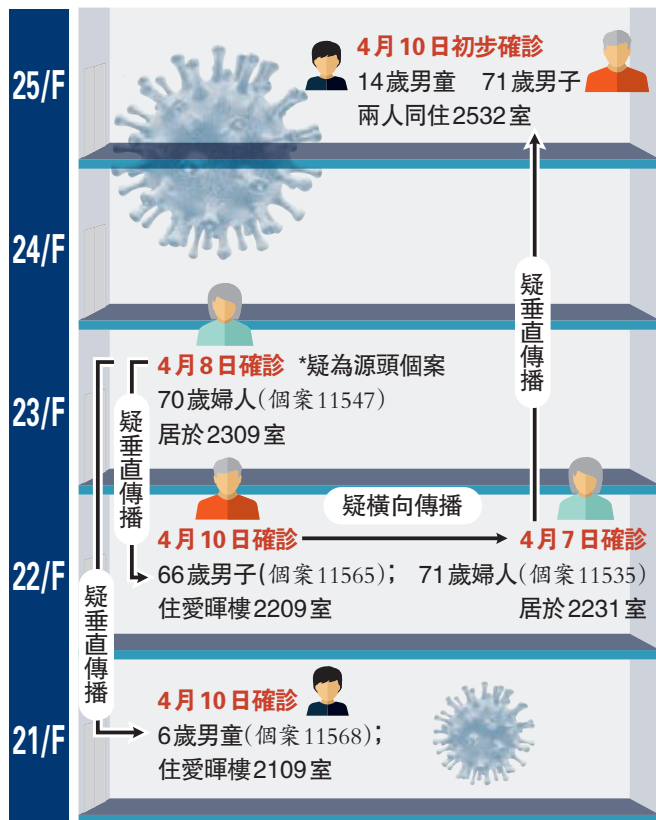

註：09與10室，31與32室單位均分別共用污水喉管
製圖：香港文匯報記者

渠管老化及有臭味，房署只提議用膠板擋住喉管，遲遲未跟進維修。有公屋住戶投訴指污水喉管滲漏，房署只以玻璃膠填補，極為馬虎，恐老舊屋邨單位喉管滲漏，會造成更多屋邨爆發疫情。

香港測量師學會前會長何鉅業說：「通風管如接駁得不好或有滲漏。因為沒水看不到明顯表徵，味道未必能經常聞到，亦聞不到哪個具體位置，所以很難察覺。」

邨民公園「犯聚」 觀棋除罩吸煙

香港文匯報訊（記者 美釵）屯門友愛邨接連出現新冠肺炎確診個案後，附近商場的人流明顯減少，平日居民最愛流連的快餐店僅十多名居民光顧用膳。不過，有部分居民「無有怕」，在商場逛街時口罩拉到下巴，露出口鼻；有長者無視「限聚令」超過4人聚集在邨內公園圍觀下棋，其間有人除罩吸煙，恐釀成染疫風險。

商場人流驟減

位於友愛邨旁邊的愛定商場，超市和百貨商店林立，為附近居民提供生活需要，但疫情爆發後，該商場冷清不少，僅少量市民仍在商場流連。商場內有給予兒童遊玩的遊戲室，但昨日即使是周末，亦僅一名小孩在內裡玩耍。邨內超市同樣冷清，僅數名市民在店內選購食材。

商場內舉辦手作市集，有市民帶同小孩參觀，參與遊戲，造成聚集，有居民更因顧疫情將口罩拉到下巴，露出口鼻在商場內遊走。

除了市集，食肆算是場內稍有人

氣的地方，平日長者最愛駐足的快餐店亦僅十多名居民用膳。另一家連鎖快餐店外，有數名市民在門外測量體溫及掃描安心出行二維碼準備內進，惟有部分長者依然沒有正確佩戴口罩，把口罩拉到鼻孔以下位置，僅覆蓋嘴巴。

防疫意識薄弱

在附近公園，不少長者在樹蔭下乘涼，但他們無懼疫情，拉低口罩高談闊論，口沫橫飛，更有長者懶理途人經過，公然邊行邊抽煙，還有一群長者三五成群在公園內的石桌上圍觀下棋，部分人除罩抽煙，釀成播疫風險。

附近居民周小姐表示，家中有有一名年幼兒子，且邨內商場連接兩個屋邨，開離人多，「之前幫襯過商場食肆，驚同隱形患者共處一室，所以稍後會帶家人去做病毒檢測。」

她承認邨內居民的衛生意識薄弱，至今仍有一些長者除罩邊行邊抽煙；加上該邨屬於舊屋邨，家中喉管不時傳出臭味，可謂內憂外患夾擊。



●屋邨公園裡，一群長者聚集涉違限聚人數，更有人除下口罩吸煙觀棋。
香港文匯報記者 攝

政府速設檢測站 居民不太憂爆疫



屯門友愛邨愛暉樓疑似爆發橫向及垂直式病毒傳播後，特區政府馬上在屋邨附近的球場設立流動檢測站，為友愛邨及附近屋邨居民進行病毒檢測。有居民昨日表示，這次政府動作快手，因此不太擔心疫情大爆發，但透露家中喉管不時傳出臭味，亦曾爆水管，需要自行修理，十分擔心渠管爆疫。

同邨鄰邨居民 檢測以求安心

愛暉樓屬於友愛邨第一期落成的三連座工字型樓宇，於1980年建成，至今已經有41年樓齡，屬於舊式建築群，喉管難免出現老

化跡象。有居民擔心病毒經渠管入屋，中招也不自知，故昨日早上大批友愛邨及附近安定邨的居民前往位於屋邨球場的流動檢測站接受檢測求安心。

居住在愛暉樓的傅女士表示，這次出現連串確診個案後，政府已經快速採取行動，因此不太擔心有大爆發。被問到家中喉管問題，她坦言，家中喉管不時傳出臭味，即使經常清洗亦於事無補，而大廈此前曾兩度爆水管，即使家中喉管出現問題亦需要自行聘請師傅修理。

居住在友愛邨的李女士表示，這次政府在安排檢測方面非常快手，有明顯進步，「如果像以前一樣慢幾拍就慘了」，所以也不太擔心該

邨的疫情失控。

喉管常散臭味 多加注意破損

她說，自從疫情爆發後已經減少外出用膳，平時都由丈夫買餸回家下廚，主要是避免在人多的地方脫下口罩，為自己增添染疫風險：「呢條邨居民係高危一群，應該好好保護自己。」

李女士說，家中喉管都外露在廁所一旁，雖然一直有做好清潔，喉管仍會發出臭味，但通常不以為意，得悉這次情況與喉管傳播相關後，她坦言會多加注意喉管破損，同時會加強使用漂白水清潔廁所。

●香港文匯報記者 美釵



●友愛邨居民表示，政府此次迅速設立檢測站，令他們不太擔憂疫情會大爆發。
香港文匯報記者 攝